


Fiche d'entretien Pulmo®

À conserver auprès de l'installation

FILTRES

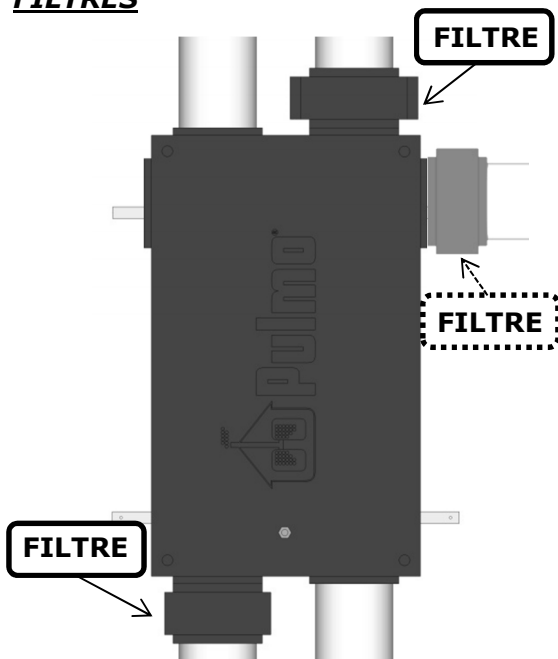



Les boîtiers à filtres se trouvent entre l'unité de ventilation et les canalisations. Dans certains cas il y a 3 boîtiers à filtres.

Les filtres empêchent la poussière et autres saletés de s'introduire dans votre Pulmo®, les canalisations et votre habitation.

Des filtres salis augmentent votre consommation électrique et savent polluer l'air. Un entretien régulier est donc d'importance primordiale.

AeroPulmo vous conseille de nettoyer les filtres au moins tous les trois mois et de les remplacer régulièrement.

ATTENTION: Nous conseillons d'entretenir les filtres plus souvent les premiers mois après la mise en marche du Pulmo® ou lorsque votre installation est exposée à des facteurs polluants (p.e. cheminée ou travaux poussiéreux à proximité).

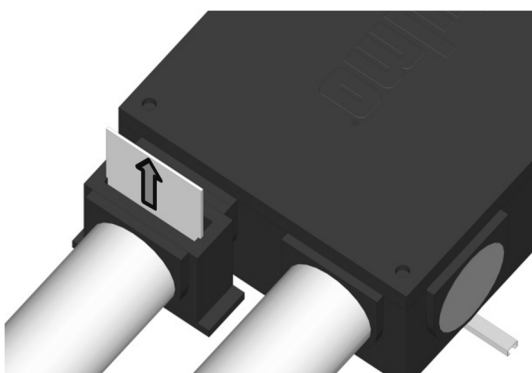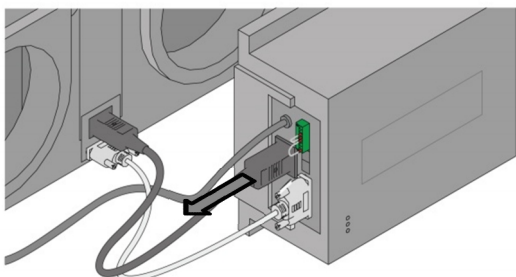

Nettoyage / Remplacement des filtres

1. Débranchez le câble d'alimentation noir entre l'unité et le boîtier de commande.
2. Enlevez prudemment les couvercles des boîtiers à filtres.
3. Retirez les filtres.
4. Nettoyez prudemment les filtres avec un aspirateur.
5. Glissez les filtres en place sans forcer.
6. Remettez les couvercles en place.
7. Rebranchez le câble d'alimentation.

ATTENTION:

- mettez des nouveaux filtres une fois sur deux
- ne travaillez jamais dans des conditions humides

Commandez vos filtres chez votre fournisseur ou sur www.AeroPulmo.be

NETTOYAGE DU PULMO® ET DES CANALISATIONS

En respectant nos conseils d'entretien pour les filtres, votre Pulmo® et les canalisations n'auront besoin d'un grand entretien professionnel que tous les quatre à cinq ans. L'état de votre installation dépendra surtout de la qualité de l'air extérieur et intérieur.

Pour plus d'informations, consultez nos modes d'emploi sur www.aeropulmo.be

AeroPulmo® Bvba | Industriepark Brechtsebaan 22 | B – 2900 SCHOTEN |

Tel.: +32 3 685 49 00 | Fax: +32 3 344 51 01 | info@aeropulmo.be

DONNEES:

Installateur:

Tel. :.....

Type: 300 / 350 / 400 / 450

Date de mise en service:.....

N° de série : _____

ENTRETIEN:

Nr.	Date	Action	Intervention par :
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			