


# Onderhoudsfiche Pulmo®

Te bewaren in de nabijheid van de installatie

## **FILTERS**

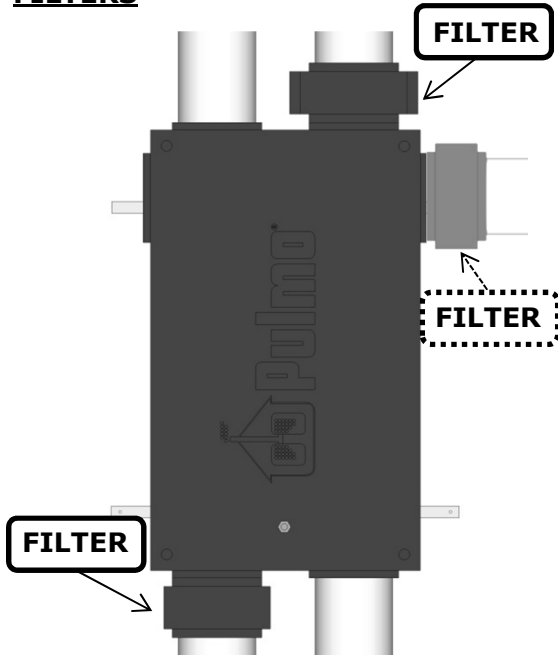

De filterboxen bevinden zich tussen de ventilatie-unit en de ventilatiekanalen. In sommige gevallen zijn er 3 filterboxen.

De filters zorgen ervoor dat stof en ander vuil niet in de ventilatie-unit, de kanalen en woning terecht komen.

Vuile filters verhogen uw energieverbruik en kunnen de lucht ongezond maken! U moet de filters dus tijdig **reinigen** of **vervangen**.

AeroPulmo adviseert om min elke 3 maanden de filters te reinigen of te vervangen.

**LET OP:** De eerste maanden na de opstart van uw ventilatiesysteem of mits aanwezigheid van vervuilende factoren (zoals schouwen of hevige stofontwikkeling in de omgeving) kan u de filters best frequenter nakijken en zo nodig reinigen.

### Filters reinigen / Vervangen:



1. Trek de zwarte voedingskabel tussen de unit en de sturing uit.
2. Trek voorzichtig het deksel van de filterboxen.
3. Neem de filters uit de filterboxen
4. Verwijder voorzichtig met een stofzuiger het vuil van de filters.
5. Schuif de filters op dezelfde manier terug in de filterbox.
6. Duw de deksels terug op de filterboxen.
7. Steek de voedingskabel tussen de unit en de sturing terug in.

### **LET OP:**

- Na 1 maal reinigen moet u de filters vervangen.
- Werk nooit in vochtige omstandigheden

**Bestel uw filters bij uw leverancier of op:**

[www.AeroPulmo.be](http://www.AeroPulmo.be)

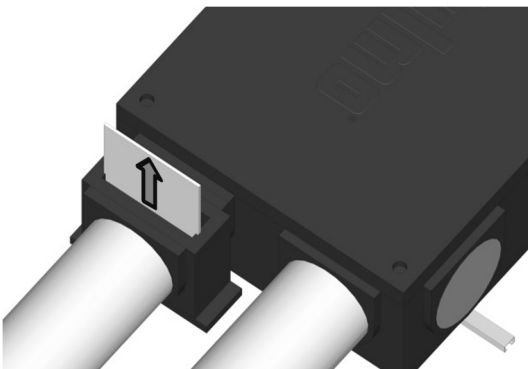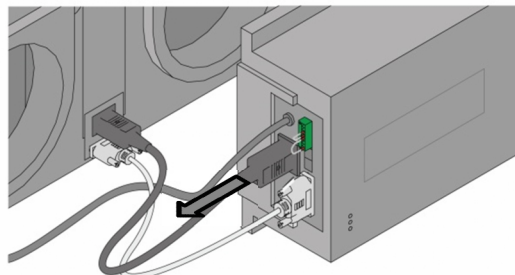

## **REINIGING TOESTEL + KANALEN**

Als u de filters van het toestel tijdig reinigt en vervangt is er slechts om de 4 a 5 jaar professioneel onderhoud nodig aan het toestel: de vervuiling van de kanalen zal afhangen van de kwaliteit van de binnen- en buitenlucht.

*Voor meer gedetailleerde informatie kan u onze handleidingen raadplegen op [www.aeropulmo.be](http://www.aeropulmo.be)*

**AeroPulmo** Bvba | Industriepark Brechtsebaan 22 | B – 2900 SCHOTEN |

Tel.: +32 3 685 49 00 | Fax: +32 3 344 51 01 | [info@aeropulmo.be](mailto:info@aeropulmo.be)

**GEGEVENS:**

Installateur: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Type-Unit: 300 / 350 / 400 / 450

Datum ingebruikname: \_\_\_\_\_ Serienummer: \_\_\_\_\_

**ONDERHOUD:**

Nr.	Datum	Actie	Wie
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			